

MyHomeComfort Smart Room Sensor Installer Quick Start Guide

508867-01 January 2026

Scan QR Code for Installation and Setup Guide
alliedair.com/thermostats



Français / Español
alliedair.com/thermostats



IMPORTANT

DO NOT paint the smart device. Doing so will prevent the occupancy sensor and other components from functioning correctly.

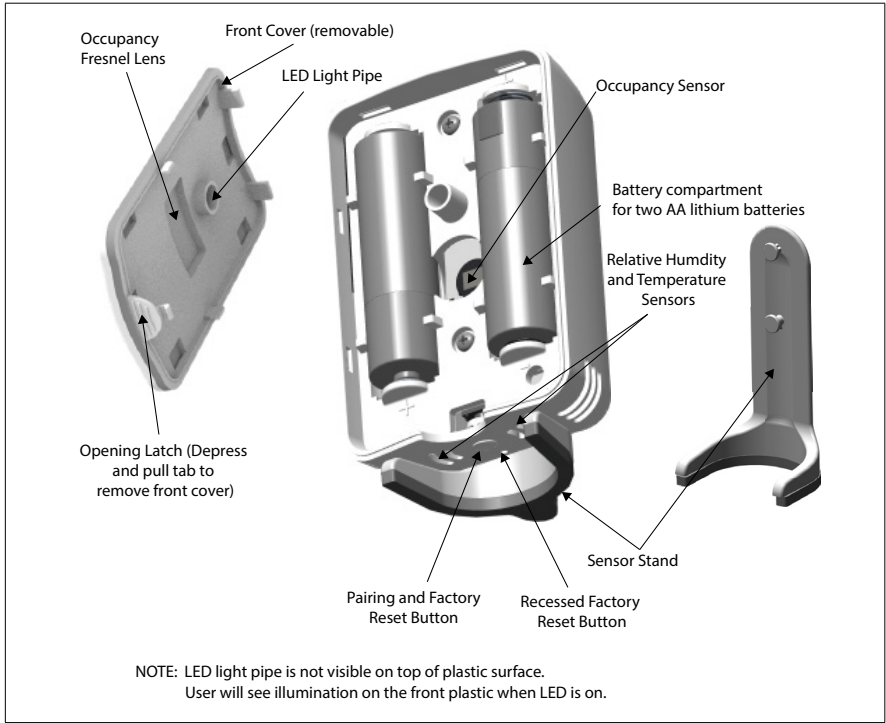


Figure 1. Sensor LED Indicator, Buttons, Sensor Vents, Battery Compartment Locations

1. Download and install the **MyHomeComfort App** if not already installed on your mobile device.
2. The following procedure is assuming the **MyHomeComfort CA4 Communicating Thermostat** has already been commissioned. From the thermostat home screen, go to **Menu > Settings > Advanced Settings > View Support Service Control Center** and select **Connect To MyHomeComfort App**.
3. The thermostat will start broadcasting its Thermostat ID.
4. Start the **MyHomeComfort App** and follow the screen prompts until you reach **Service Center**.
5. To add a smart device, select **Equipment Settings > Add Device**.
6. Open the case and remove the insulation tape from the AA lithium batteries. Once the tape is removed the smart device will start broadcasting its ID automatically.

NOTE: The SRS will broadcast its ID for three minutes. To restart the broadcast ID, press the pairing button for two seconds.

7. Follow the screen prompts to add the smart device.
8. Confirm the desired sensor location has adequate signal strength. No LED light indicates the smart device is within range, blue LED light indicates weak signal. The **MyHomeComfort Wireless Extender** (sold separately) is recommended when a location does not have a strong signal strength.
9. Install the smart device on an interior wall (see Figure 2) at a minimum height of 5 feet (1.52 meters) or place on the stand. For more recommendations on placement of room sensors, please download the installation guide.

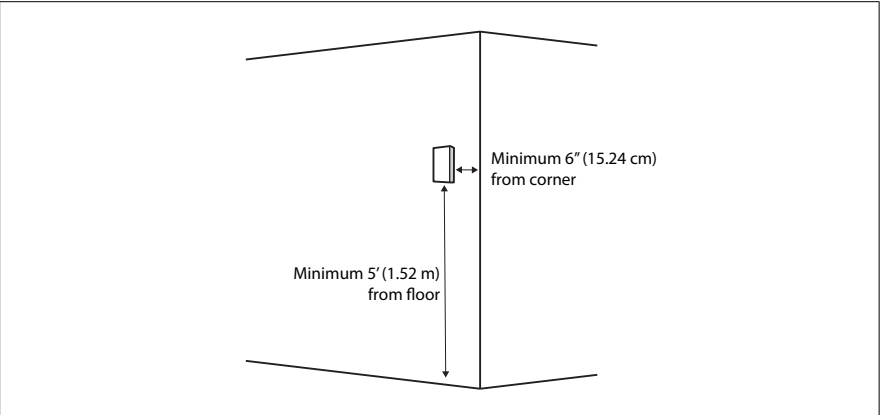


Figure 2. Installation Considerations

10. It is recommended that the smart device is installed on a wall to ensure it will not be lost or damaged. Use the provided screws and wall anchors.
11. A wall template is also included for the smart device installation.
12. If not installed on a wall, use the included stand. Use the stand to place the smart device above the ground on a table or shelf out of reach of children and pets.
13. Walk the homeowner through use of the smart device including where to find and download the **MyHomeComfort App**. Refer to the **MyHomeComfort CA4 Communicating Thermostat User Guide** on how to use the smart device.

Guía de inicio rápido para instaladores del sensor inteligente de habitación MyHomeComfort

508867-01 Enero 2026

Escanee el código QR para la Guía de instalación y configuración

alliedair.com/thermostats



Français / Español

alliedair.com/thermostats



IMPORTANTE

NO pinte el dispositivo inteligente. El hacerlo podría impedir que el sensor de ocupación y otros componentes funcionen correctamente.

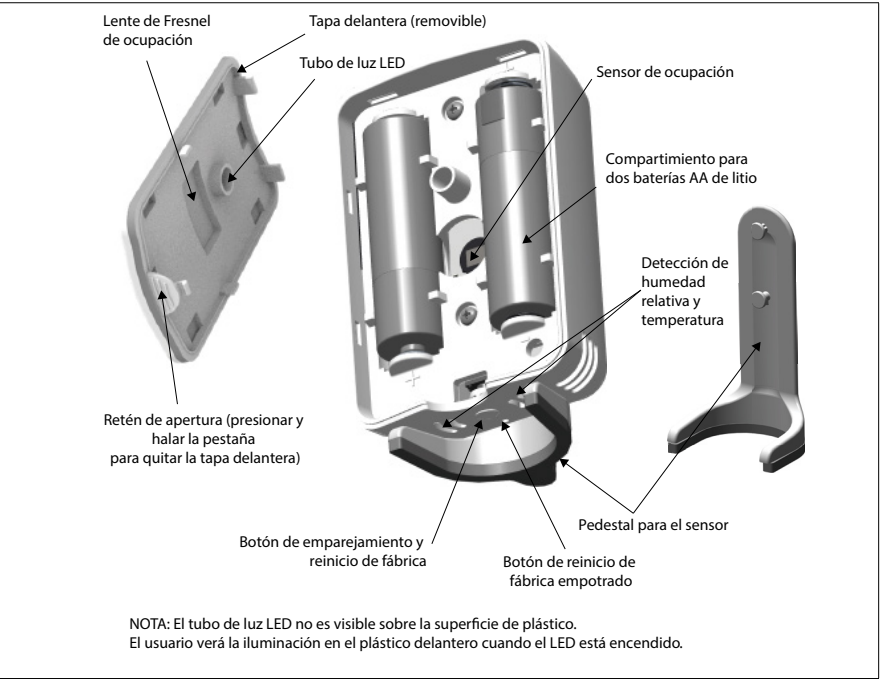


Figura 1. Ubicación del indicador LED del sensor, botones, orificios de ventilación de los sensores y compartimiento de las baterías

1. Descargue e instale la **aplicación MyHomeComfort** si aún no está instalada en su dispositivo móvil.
2. El siguiente procedimiento supone que el **Termostato Comunicante MyHomeComfort CA4** ya ha sido puesto en servicio. Desde la pantalla de inicio del thermostat, vaya a **Menú > Configuración > Configuración avanzada > Ver el Centro de Control de Servicio** de Soporte y seleccione **Conectar a la aplicación MyHomeComfort**.
3. El termostato comenzará a transmitir su ID.
4. Inicie la **aplicación MyHomeComfort** y siga las indicaciones en pantalla hasta llegar a **Centro de Servicio**.
5. Para añadir un dispositivo inteligente, seleccione **Ajustes al equipo > Añadir dispositivo**.
6. Abra la caja y quite la cinta de aislamiento de las **baterías AA de litio**. Una vez que haya quitado la cinta, el dispositivo inteligente comenzará a transmitir su ID automáticamente.

NOTA: El SRS transmitirá su ID durante tres minutos. Para reiniciar la ID de transmisión, presione el botón de emparejamiento durante dos segundos.

7. Siga las indicaciones en la pantalla para añadir el dispositivo inteligente.
8. Confirme que la ubicación deseada del sensor tenga una intensidad de señal adecuada. Si no hay luz LED, significa que el dispositivo inteligente está dentro del alcance; una luz LED azul indica una señal débil. Se recomienda usar el **Extensor Inalámbrico MyHomeComfort** (se vende por separado) cuando la ubicación no cuente con una intensidad de señal fuerte.
9. Instale el dispositivo inteligente en una pared interior (consulte la Figura 2) a una altura mínima de 5 pies (1,52 metros) o colóquelo sobre el soporte. Para

obtener más recomendaciones sobre la colocación de sensores de habitación, descargue la guía de instalación.

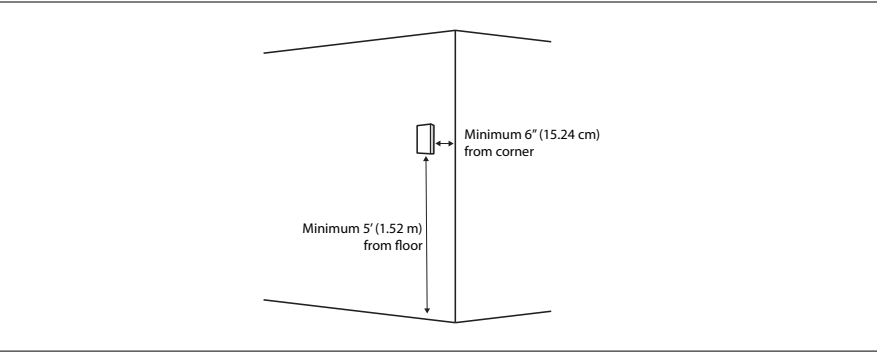


Figura 2. Consideraciones de instalación

10. Se recomienda que el dispositivo inteligente se instale en una pared para que no se extravié o se dañe. Use los tornillos y dispositivos de anclaje en la pared proporcionados.
11. También se incluye una plantilla de pared para la instalación del dispositivo inteligente.
12. Si no se instala en una pared, use el pedestal incluido. Use el pedestal para colocar el dispositivo inteligente encima del piso sobre una mesa o estante fuera del alcance de los niños o mascotas.
13. Guíe al propietario a través del uso del dispositivo inteligente, incluyendo dónde encontrar y descargar la **aplicación MyHomeComfort**. Consulte la **Guía del Usuario del Termostato Comunicante MyHomeComfort CA4** para obtener información sobre cómo utilizar el dispositivo inteligente.