

Guide de démarrage rapide pour l'installateur du capteur de pièce intelligent MyHomeComfort

508867-1^{er} janvier 2026

Balayez le code QR pour accéder au guide d'installation et de configuration

lennoxsmartertogether.com/dealer-access

Français

lennoxsmartertogether.com/spanish-french

IMPORTANT

NE PAS peindre l'appareil intelligent. Cela empêchera le capteur de présence et les autres composants de fonctionner correctement.

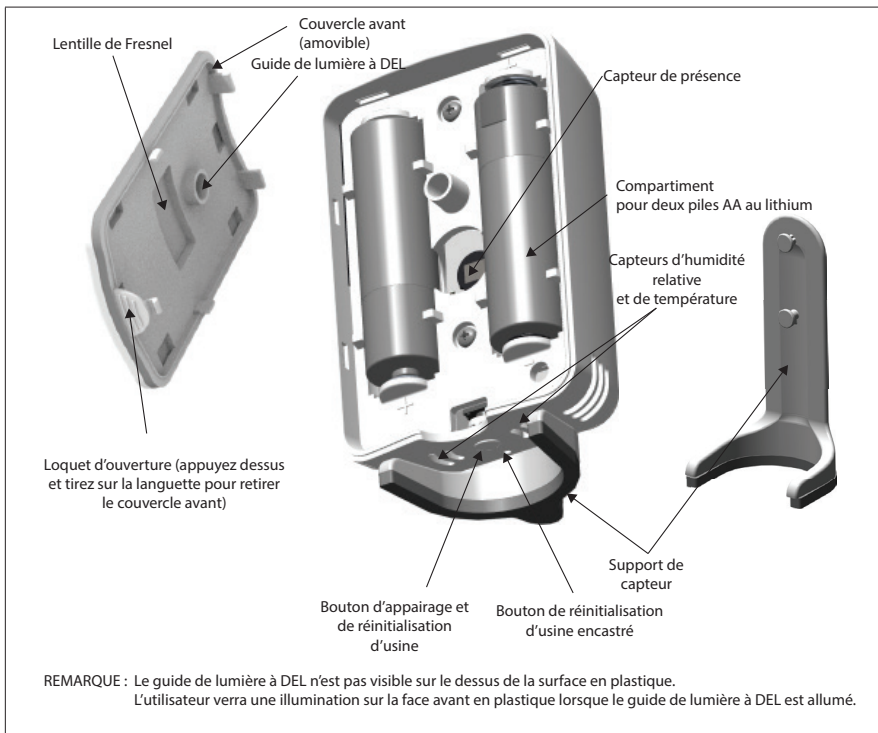


Figure 1. Indicateur à DEL du capteur, boutons, orifices de ventilation du capteur, emplacements du compartiment à piles

1. Téléchargez et installez l'application **MyHomeComfort** si elle n'est pas déjà installée sur votre appareil mobile.
2. La procédure suivante suppose que le **thermostat communicant MyHomeComfort CA4** a déjà été mis en service. Sur l'écran d'accueil du thermostat, allez à **Menu (Menu) > Settings (Paramètres) > Advanced Settings (Paramètres avancés) > View Support Service Control Center (Afficher le centre de service et d'assistance)** et sélectionnez **Connect To MyHomeComfort App (Se connecter à l'application MyHomeComfort)**.
3. Le thermostat commencera à diffuser son identifiant de thermostat.
4. Lancez l'application **MyHomeComfort** et suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que vous arriviez à **Service Center (Centre de service)**.
5. Pour ajouter un appareil intelligent, sélectionnez **Equipment Settings (Paramètres de l'équipement) > Add Device (Ajouter un appareil)**.
6. Ouvrez le boîtier et retirez le ruban isolant des piles AA au lithium. Une fois le ruban retiré, l'appareil intelligent commencera à diffuser automatiquement son identifiant.

REMARQUE : Le SRS diffusera son identifiant pendant trois minutes. Pour redémarrer la diffusion de l'identifiant, appuyez sur le bouton d'appairage pendant deux secondes.

7. Suivez les instructions à l'écran pour ajouter l'appareil intelligent.
8. Confirmez que l'emplacement souhaité du capteur présente une puissance de signal suffisante. Aucune lumière à DEL indique que l'appareil intelligent est à portée, tandis qu'une lumière à DEL bleue indique un signal faible. Le **MyHomeComfort Wireless Extender (Prolongateur de portée sans fil MyHomeComfort)** (vendu séparément) est recommandé lorsqu'un emplacement ne présente pas une puissance de signal suffisante.
9. Installez l'appareil intelligent sur un mur intérieur (voir la Figure 2) à une hauteur minimale de 1,52 m (5 pi) ou placez-le sur le support. Pour des recommandations supplémentaires sur le placement des capteurs de pièce, veuillez télécharger le guide d'installation.

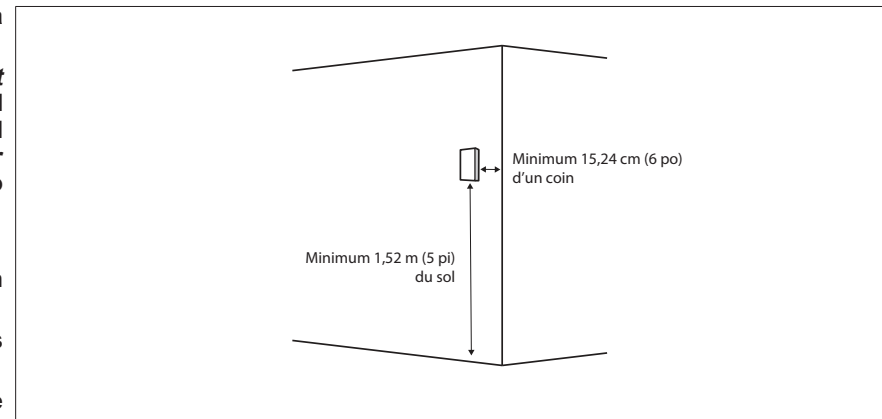


Figure 2. Considérations relatives à l'installation

10. Il est recommandé d'installer l'appareil intelligent sur un mur afin d'éviter qu'il ne soit perdu ou endommagé. Utilisez les vis et les ancrage de mur fournis.
11. Un gabarit de fixation murale est également inclus pour l'installation de l'appareil intelligent.
12. Si l'appareil n'est pas installé sur un mur, utilisez le support fourni. Utilisez le support pour placer l'appareil intelligent au-dessus du sol, par exemple sur une table ou une étagère, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
13. Expliquez au propriétaire comment utiliser l'appareil intelligent, y compris où trouver et télécharger l'application **MyHomeComfort**. Reportez-vous au **Guide d'utilisation du thermostat communicant MyHomeComfort CA4** pour savoir comment utiliser l'appareil intelligent.