

Cat® C1C2

Groupes électrogènes diesel



Applications de secours et principales : 50 Hz



Modèle de moteur	Cat® C1.5 de 3 cylindros en línea, diesel 4 temps
Alésage x course	84 mm x 90 mm (3.3 in x 3.5 in)
Cylindrée	1.5 L (91.3 in³)
Taux de compression	22.5:1
Aspiration	Aspiration naturelle
Système d'injection	En ligne
Régulateur	Mécanique

L'illustration peut être différente de la configuration réelle.


Modèle	Service de secours	Alimentation principale	Stratégie en matière d'émissions
DE16E0	50 Hz	50 Hz	Faible BSFC
	16.0 kVA	14.5 kVA	

PERFORMANCES DU GROUPE ÉLECTROGÈNE

Performances	Service de secours	Alimentation principale
Fréquence	50 Hz	60 Hz
Puissance nominale du groupe électrogène	16.0 kVA	14.5 kVA
Puissance nominale du groupe électrogène avec un ventilateur ayant un facteur de puissance de 0.8	12.8 ekW	11.6 ekW
Émissions	Faible BSFC	
Consommation de carburant		
Charge de 110% avec ventilateur, L/hr (gal/hr)	NA	4.7 (1.3)
Charge de 100% avec ventilateur, L/hr (gal/hr)	4.7 (1.2)	4.1 (1.1)
Charge de 75% avec ventilateur, L/hr (gal/hr)	3.3 (0.9)	3.0 (0.8)
Charge de 50% avec ventilateur, L/hr (gal/hr)	2.4 (0.6)	2.3 (0.6)
Circuit de refroidissement¹		
Restriction (système) du débit d'air du radiateur, kPa (in H ₂ O)	125 (0.5)	125 (0.5)
Débit d'air du radiateur, m³/min (cfm)	28.8 (1017)	28.8 (1017)
Contenance de liquide de refroidissement totale, L (gal)	6.0 (1.6)	6.0 (1.6)
Air d'admission		
Débit d'admission de l'air de combustion, m³/min (cfm)	0 (0)	1.0 (35)
Temp. en entrée de l'air de combustion maxi acceptable, °C (°F)	50	50
Circuit d'échappement		
Température des gaz dans le tuyau d'échappement, °C (°F)	580 (1076)	470 (878)
Débit des gaz d'échappement, m³/min (cfm)	0 (0)	2.2 (78)
Contre-pression dans le circuit d'échappement (maxi acceptable) kPa (in H ₂ O)	10.2 (3)	10.2 (3)
Dégagement de chaleur		
Rejet de la chaleur vers l'eau des chemises/liquide de refroidissement, kW (Btu/min)	14.6 (830)	13.3 (756)
Rejet de la chaleur dans l'atmosphère du moteur et de l'alternateur, kW (Btu/min)	5.8 (330)	5.1 (290)

Alternateur ³	50 Hz		
Tensions, V	415/240V	400/230V	380/220V
Capacité de démarrage du moteur à un creux de tension de 30%	28 kVA	26 kVA	24 kVA
Courant, ampères	22	23	24
Augmentation de température °C	105		125
Taille du châssis	M1434L4		
Excitation	S.E		

POIDS ET DIMENSIONS

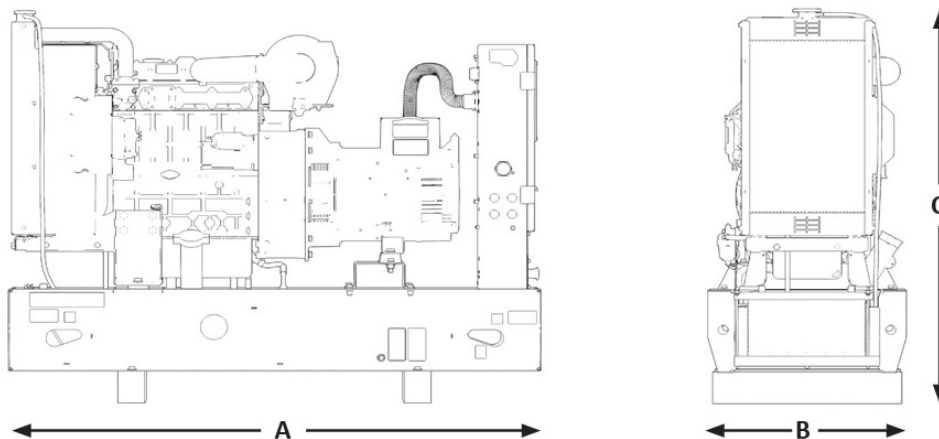

Dim. « A » mm (in)	Dim. « B » mm (in)	Dim. « B » mm (in)	Poids à sec kg (lb)
1500 (59.1)	860 (33.9)	895 (35.2)	333 (734.1)

Nota: Généralités configuration ne doit pas être utilisée pour la pose. voir généralités schémas de dimensions pour plus de détails.

NORMES ET CODES APPLICABLES :

AS1359, NFPA37, NFPA70, NFPA99, NFPA110, IBC, CEI60034-1, ISO3046, ISO8528, NEMA MG1-22, NEMA MG1-33, 2006/95/CE, 2006/42/CE, 2004/108/CE.

Nota : les codes peuvent ne pas être disponibles dans toutes les configurations de modèle. Veuillez consulter le représentant du concessionnaire Cat local pour vérifier la disponibilité.

SECOURS : sortie disponible avec une charge variable pendant la durée d'interruption de l'alimentation à partir de la source normale. La puissance de secours moyenne fournie correspond à 70 % de la puissance nominale de secours. Un fonctionnement type correspond à 200 heures par an, avec une utilisation maximale prévue de 500 heures par an.

PRINCIPALE : puissance disponible avec variation de la charge pendant une durée illimitée. La puissance de sortie moyenne correspond à 70 % de la puissance nominale en service principal. Le pic de demande type correspond à 100 % de la puissance électrique (ekW) nominale en service principal avec une capacité de surcharge de 10 % pour utilisation d'urgence pendant 1 heure sur 12 au maximum. Le fonctionnement en surcharge ne peut excéder 25 heures par an.

VALEURS NOMINALES : les valeurs nominales sont établies à partir des conditions de la norme SAE J1349. Ces valeurs nominales s'appliquent également aux conditions des normes ISO3046.

DEFINICIONES Y CONDICIONES

¹ Pour les fonctionnalités en fonction de la température ambiante et de l'altitude, contacter le concessionnaire Cat. Une restriction (système) de débit d'air a été ajoutée à la restriction existante en usine.

² Les procédures de mesure des données des émissions sont conformes à celles décrites dans le CFR 40 partie 89, sections D et E de l'EPA et la norme ISO8178-1 relatifs aux mesures de HC, CO, PM, NOx. Les données indiquées sont établies à partir de conditions de fonctionnement en régime établi de 77 °F, 28,42 en HG et de carburant diesel numéro 2 avec un API de 35° et un pouvoir calorifique inférieur de 18 390 Btu/lb. Les données nominales des émissions indiquées sont soumises aux instruments utilisés, aux mesures, à l'installation et au moteur par rapport aux variations du moteur. Les données des émissions sont établies en fonction d'une charge de 100 % et ne peuvent donc pas être utilisées à des fins de comparaison avec les réglementations de l'EPA qui utilisent des valeurs basées sur un cycle pondéré.

³ Caractéristiques. L'élévation de la température de la génératrice est calculée en fonction d'une température ambiante de 40 °C conformément à la norme NEMA MG1-32.

www.cat.com/electricpower

©2022 Caterpillar

Tous droits réservés.

Matériaux et spécifications sujets à modification sans préavis. Le système international d'unités (SI) est utilisé dans cette publication.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », l'habillage commercial « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

LET'S DO THE WORK.™